ELÉCTRICO	E-10	TABLERO CENTRAL DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS MONTAJE SUPERFICIAL EN PARED

LISTA DE MATERIALES

No.	CÓDIGO	CANT.	UNID.	DESCRIPCION
1		4	PC	CONECTOR RECTO SIN AISLAMIENTO PARA TUBERIA EMT 3/4"
2		1	PC	CONECTOR RECTO SIN AISLAMIENTO PARA TUBERIA EMT 1"

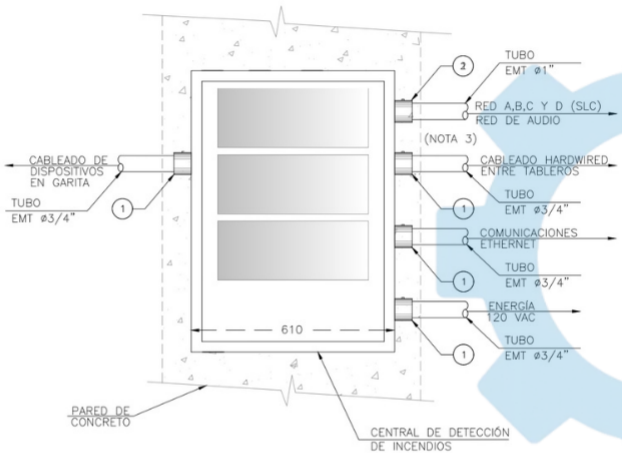

VISTA FRONTAL
ESC.: N/A

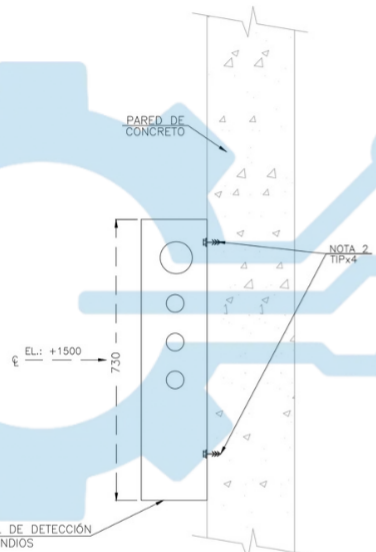

VISTA LATERAL
ESC.: N/A

NOTAS:

1.- TODAS LAS DIMENSIONES SON EN MILÍMETROS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.

2.- TORNILLOS A SER SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA.

PLANOS Y CONTROL SUR

CIMAFAC Ingeniería

INGENIERÍA DE DETALLE
PARA LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
LA PLANTA Y CENTRO DE DISTRIBUCIÓN CAGUA

DETALLES DE INSTALACIÓN
SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO

PLANOS DE REFERENCIA			EMISIONES							CLIENTE			VEPICA			REVISIONES INTERNAS		
No. PLANO	DESCRIPCION	REV.	No.	FECHA	DESCRIPCION	POR	C.I.V.	REV.	APR.	POR	FIRMA	FECHA	REALIZADO POR:	C.I.V.	FECHA	No.	POR	FECHA
													DIB.	–	–	–	A	–	–
													DIS.	–	–	–	No. PROY. CLIENTE		
													CAL.	–	–	–			
													VER.	–	–	–	No. PROY. VEPICA		
													APR.	–	–	–	----		
			A	-	EMISIÓN PARA REVISIÓN Y/O APROBACIÓN	–	-	–	-				APR.	-	–	-			

ESCALA:	No. PLANO VEPICA	HOJA:	DE:	REVISION
S/E	–	12	16	A

B 432x279mm DIC-170-F01-B. Rev.6 02/01/12